

**LEGENDA:**

REM NOVÝ – KOMPAKTNÍ PILÍŘ ES212, DCK Holoubkov

**ROZVODNÁ SOUSTAVA:**

3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:**

ZÁKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2

OCHRANA PŘI PORUŠE ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.

OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

**PŘÍKON:**



Instalovaný Pi=8,0kW

soudobost beta=1,0



soudobý Ps=8,0kW

PŘED ZAHÁJENÍM SEKACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ SITUACNĚ I HLUBKOVĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVÍ DOKUMENTACI.

**volný terén  
Uložení kabelu**

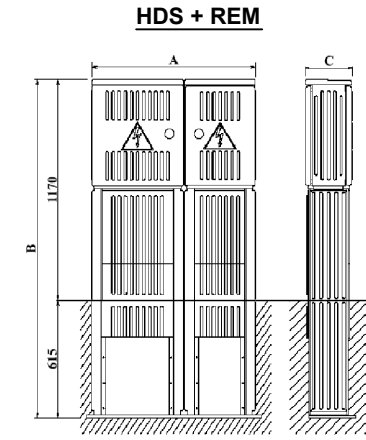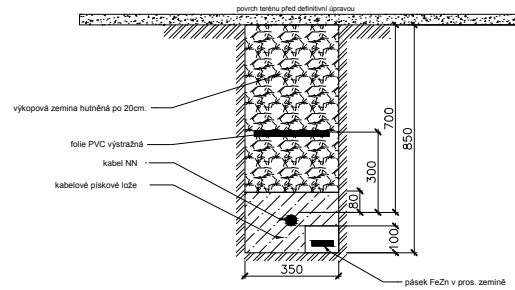

**ŘEZ A-A'**

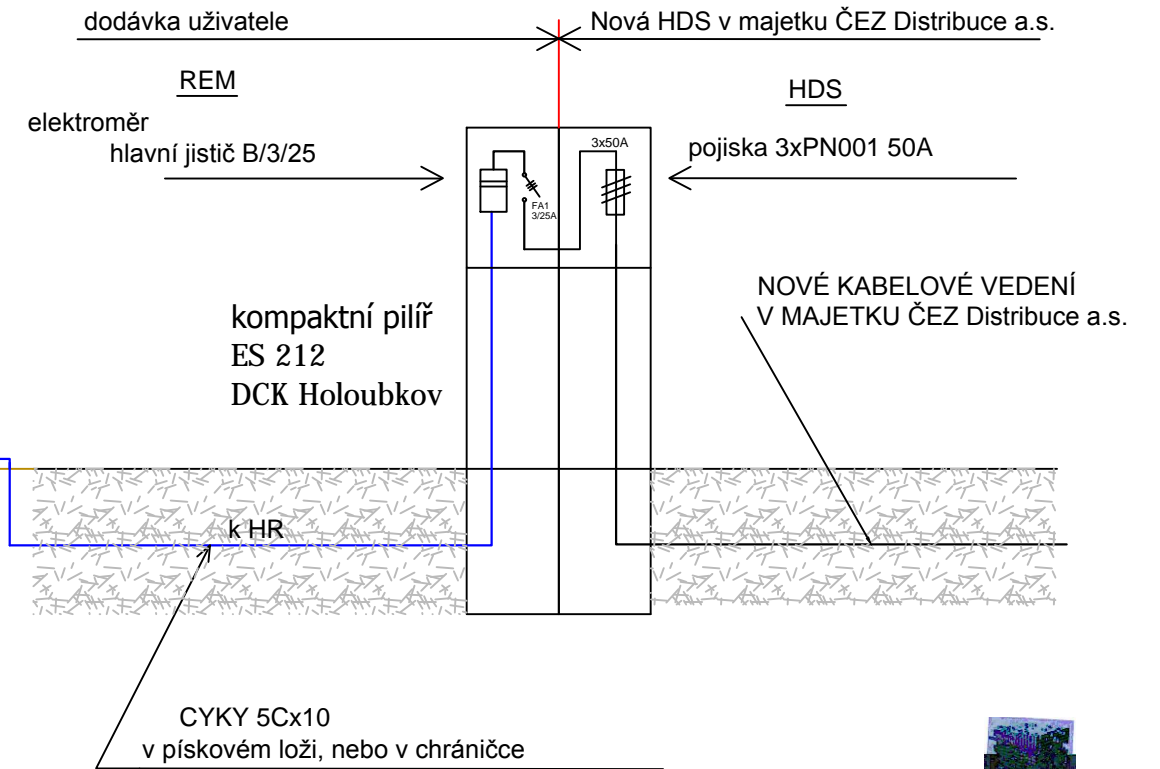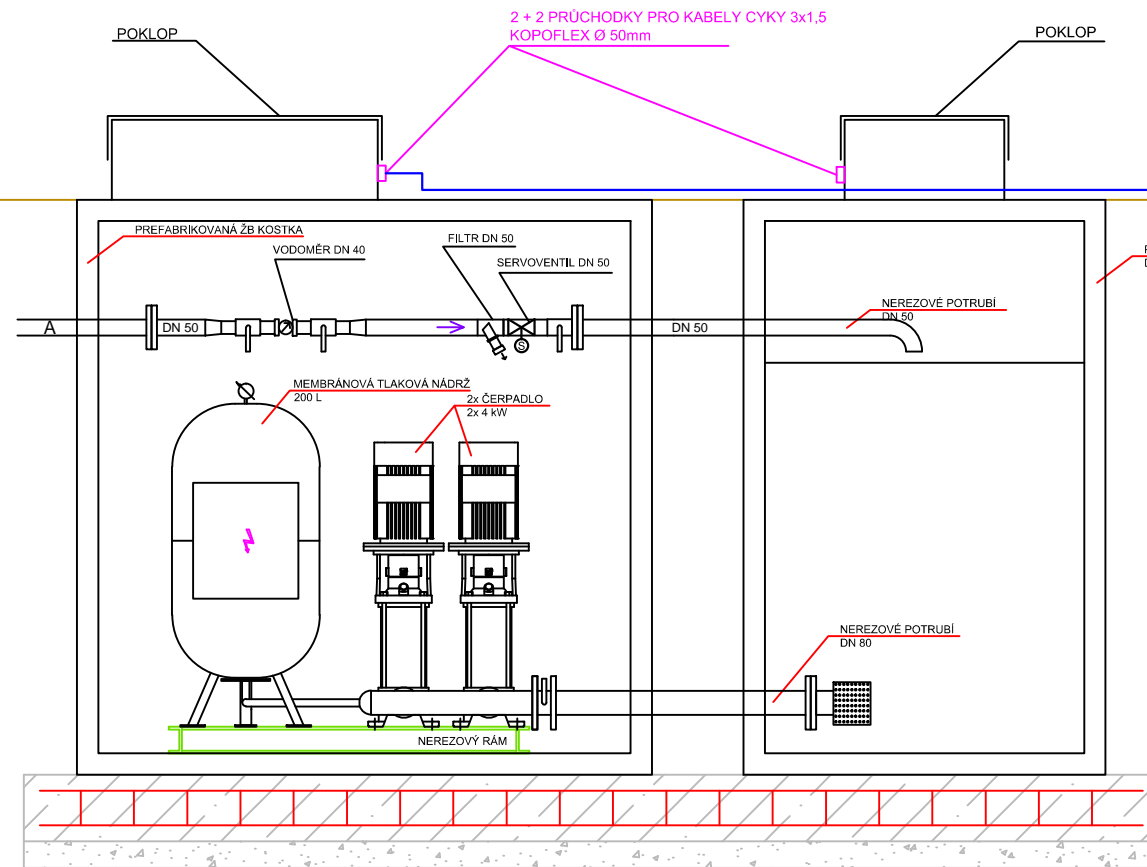

**PROJEKCE ELEKTRO**  
Ing. DANĚK PETR  
Žilinská 1375, Ostrava - Poruba, 708 00  
IČ: 747 312 97  
e-mail: petr.danek2@seznam.cz

INDEX	a	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Původní výkres	
	b				Projekt	
	c				DSP	
	d				Zakázka č.	
	Jméno	Datum	Podpis	180510		
Vyprac.	Ing. Petr DANĚK	5-2018			Sestavní výkres	Měřitko
Ověřil	Ing. Petr DANĚK	5-2018			Blokové schéma	-----
Schválil	Ing. Petr DANĚK	5-2018				
Název HRÁDEK - ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ SITUACE PŘÍPOJKY NN PŘIPOJENÍ NA SÍŤ NN ČEZ Distribuce a.s.					Číslo výkresu E2	2 2