



ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 49 Děčín IV

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

**HRÁDEK - DTS 7675(Grůň) ,7676 (RS TŽ), 7672 (kostel)
DTS 7674 (kravín),7673 (pod Vilou)**

v obci, místní části, ulici: _____

VYPÍNÁNÍ V MÍSTĚ VYVĚŠENÍ LETÁKŮ pro Fa TRAKCE a.s. - vrtání pilotů

15,17,22.03. 2010

7,00

15,00

ve dnech: _____

v době od: _____

do: _____

Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochození pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.

Děkujeme za pochopení.


Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!

datum zveřejnění: _____

Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860

15, 14, 22. 3. 2010

místo práce

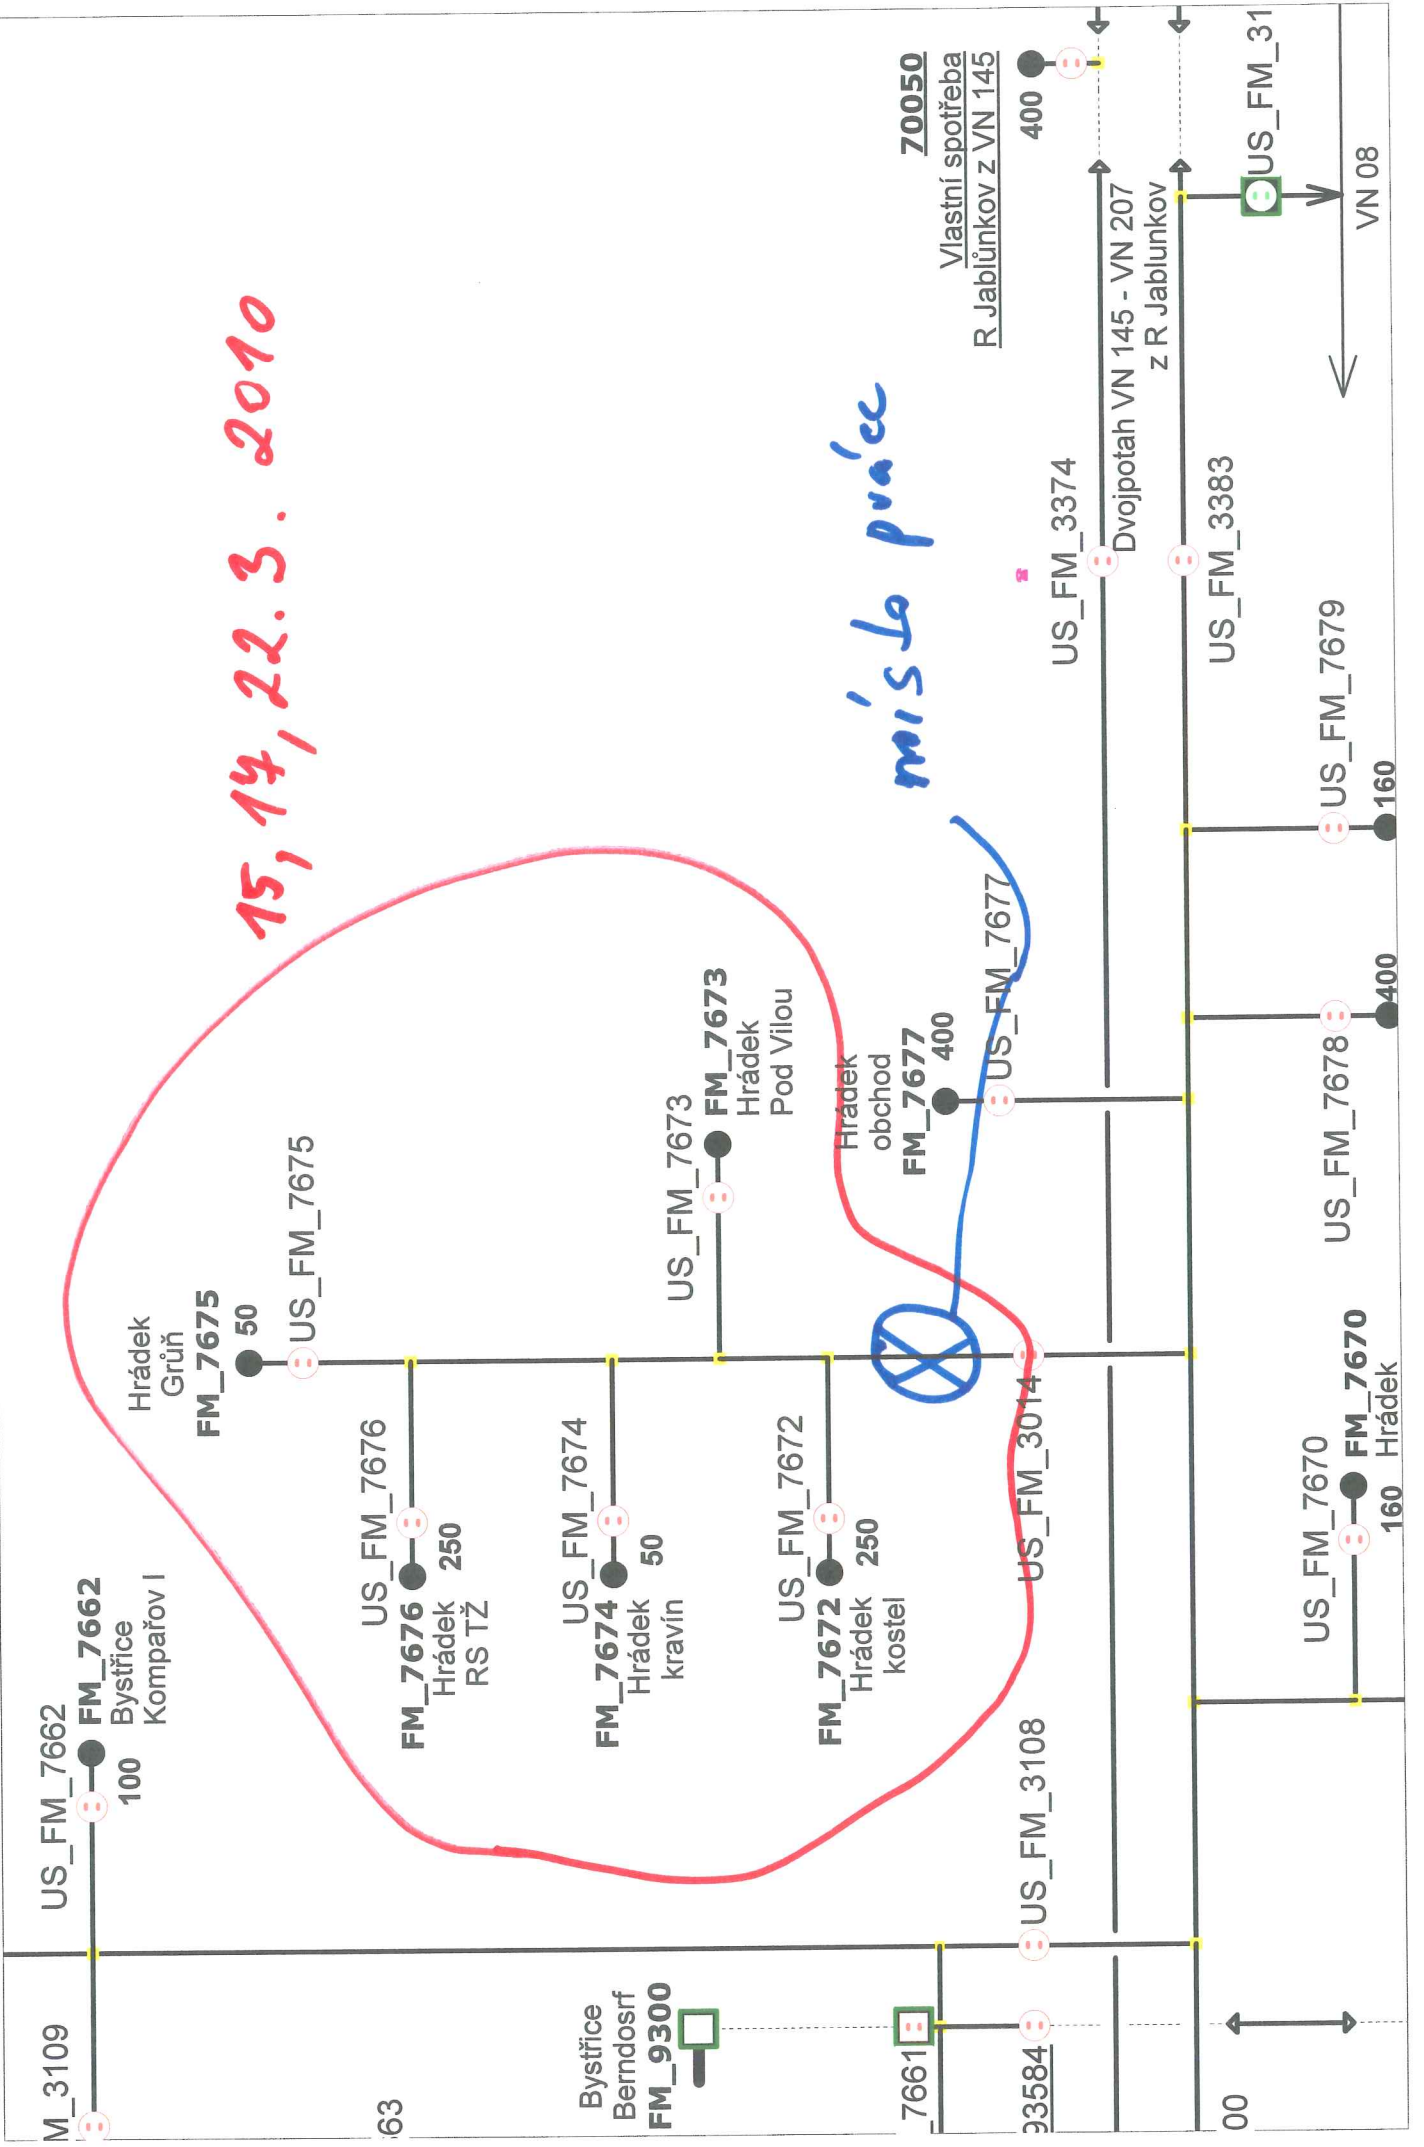

VN 08



Požadavek č. _____ / _____ / _____ na vypnutí a zajištění elektrického zařízení

ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ve smyslu PNE 330000-6

1600 60101010
101627560

pod: 101627561

ve správě Provozu a poruchové služby vn, nn : Frýdek-Místek

Odpovědný zástupce provozovatele: Tomáš Hezczo

Telefon: 724421844 E-mail: tomas.hezczo@cez.cz

Žadatel (organizace): TRAKCE a.s. HLAVKOVÁ 428/3 70200 OSTRAVA-PŘÍVOZ

Odpovědný zástupce žadatele: RUDOLF RAK

Telefon: _____ E-mail: rak@trakce.cz

Stavba – akce zařízení DS:

SPP prvek ČEZ Distribuce: Jablunkov Návsí - Bystřice nad Olší, Přeložky silnorpodých rozvodů SME

Vytýčení <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	Osazení trafa <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	Napěťové zkoušky <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	Náhradní zdroj MTS, MDA <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne
---	--	---	--

VE DNECH 16.3. - 18.3. - 21.3. 2010 PROVEDE FIRMA CARROT EURO ZAJIŠTĚNÍ
NÁHRADNÍMI ZDROJI - ZAJIŠTĚNÍ SI PŘES SAMI

Obec: HRÁDEK Katastrální území: HRÁDEK VE SLEZSKU

P. č.	Datum	Přerušení dodávky pro montáž		Provést vypnutí a zajištění (uvést konkrétní vedení nebo TS) s popisem umístění zkratovacích souprav ³⁾	Plánované bezprůdí vč. manipulací PPS	
		od	do		začátek	konec
1	15.3.2010	7 ⁰⁰	15 ⁰⁰	VN 207 DLE PŘILOŽENÉHO SCHEMATU		
2	17.3.2010	7 ⁰⁰	15 ⁰⁰	VN 207 DLE PŘILOŽENÉHO SCHEMATU		
3	22.3.2010	7 ⁰⁰	15 ⁰⁰	VN 207 DLE PŘILOŽENÉHO SCHEMATU		
4						
5						

Popis práce¹⁾:

- 1 VYPNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ VEDENÍ VN 207 ODBOČKU OD OS-FM-3014 SMĚR DTS FM-7675
- 2 PROVĚST OCHRANU NN HRÁDEK - PROTI SPADNUTÍ VODIČE - VN 207
- 3 ZAPLOUENÍ ZPĚTNĚ POD NAPĚTÍ VN 207.
- 4 _____
- 5 _____

Rekapitulace nákladů spojených se zajištěním pracoviště pro objednavatele uvolnění el.zařízení

Předběžná cena (Kč): _____ Dle skutečnosti

V: Ostravě

Požadavek vystavil: RUDOLF RAK V.Z. UHSTAVĚL

Dne: 28.1.2010

Podpis²⁾: _____

Zařazeno do plánu: Ano Ne

Dne: _____

Provedl: _____

Podpis²⁾: _____

Požadavek je nutné uplatnit min. 25 dní před požadovaným vypnutím !

Dodržení uvedených časů předání pracoviště je závazné pro objednavatele požadavku na uvolnění zařízení nn i vn za účelem plánované práce na el.zařízení nebo v jeho blízkosti. V případě nedodržení výše uvedených časů se objednavatel vystavuje uhrazení sankcí plynoucí z vyhl.540/Sb.2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících službách v elektroenergetice.

¹⁾ uvést stručný popis

²⁾ při zaslání emailem nemusí být podpis uveden

³⁾ přílohou musí být situace - schéma - s vyznačeným rozsahem vypnutí a místem uzemnění