



ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 49 Děčín IV

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

**HRÁDEK - DTS 7675(Grůň), 7676 (RS TŽ), 7672 (kostel)
DTS 7674 (kravín), 7673 (pod Vilou)**

v obci, místní části, ulici:

VYPÍNÁNÍ V MÍSTĚ VYVĚŠENÍ LETÁKŮ pro Fa TRAKCE a.s.

16. 4. 2010

7,00

18,00

ve dnech: _____

v době od: _____

do: _____


Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochození pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.

Děkujeme za pochopení.

Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!

datum zveřejnění: _____

Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860

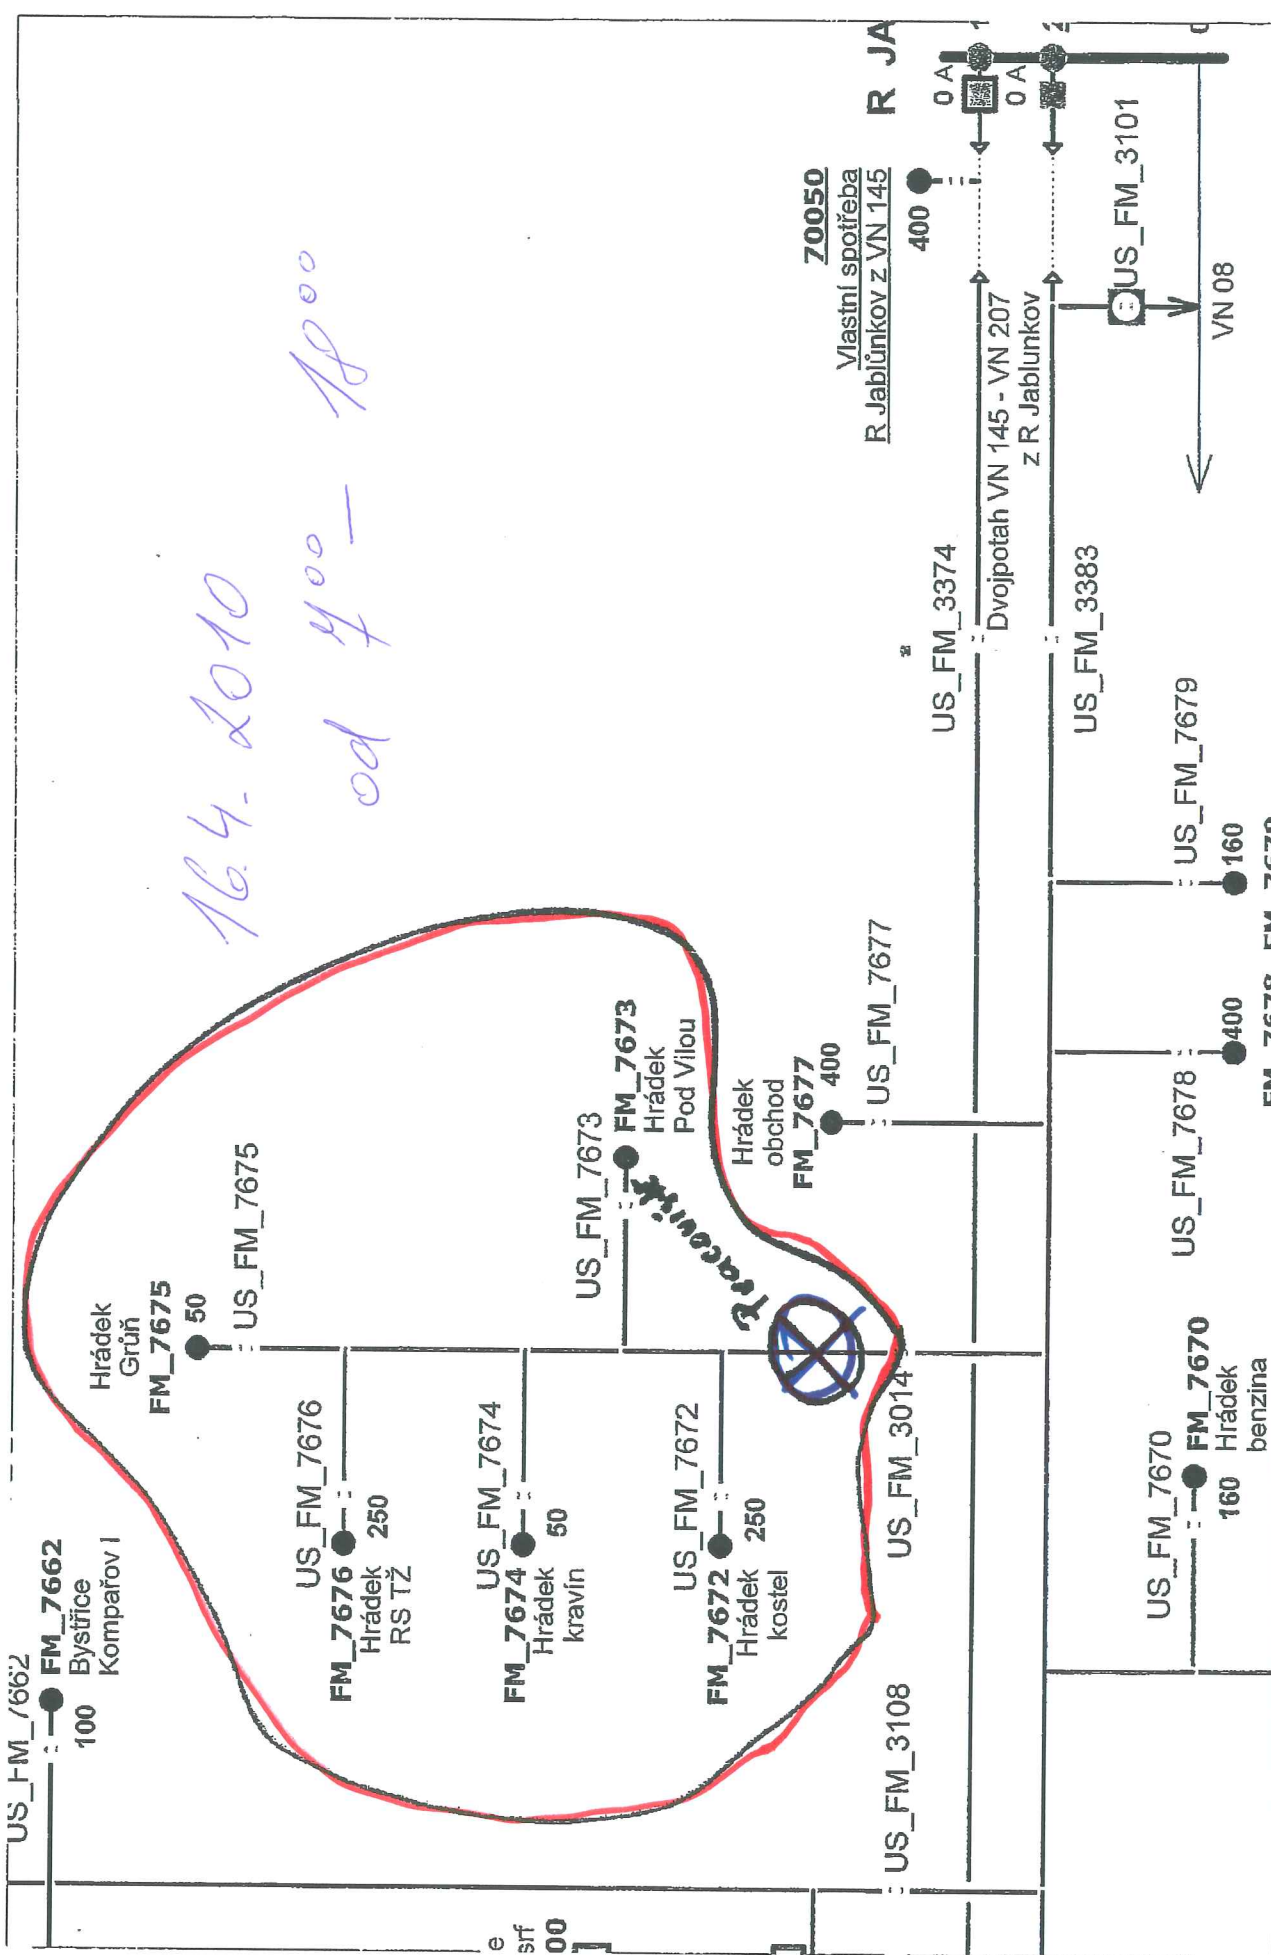



Požadavek č. _____ / _____ / _____ na vypnutí a zajištění elektrického zařízení
ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ve smyslu PNE 330000-6

ve správě Provozu a poruchové služby vn, nn : Frýdek-Místek

Odpovědný zástupce provozovatele: Tomáš Hezcko

Telefon: 724421844 E-mail: tomas.hezcko@cez.cz

Žadatel (organizace): TRAKCE a.s., HLAVKOVA H2813 702 OD OSTRAVA - PŘÍVOZ

Odpovědný zástupce žadatele: RUDOLF RAK

Telefon: _____ E-mail: rak@trakca.cz

Stavba – akce zařízení DS:

SPP prvek ČEZ Distribuce: Jablunkov Návsi - Bystřice nad Olší, Přeložky silnorpodých rozvodů SME

Vytýčení <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	Osazení trať <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	Napěťové zkoušky <input type="radio"/> Ano <input checked="" type="radio"/> Ne	Náhradní zdroj MTS, MDA <input checked="" type="radio"/> Ano <input type="radio"/> Ne
---	---	---	--

Obec: HRAJDEK Katastrální území: HRAJDEK VE SLEKSKU

P. č.	Datum	Přerušení dodávky pro montáž		Provést vypnutí a zajištění (uvést konkrétní vedení nebo TS) s popisem umístění zkratovacích souprav ³⁾	Plánované bezproudí vč. manipulací PPS	
		od	do		začátek	konec
1	16.4.2010	8 ⁰⁰	14 ⁰⁰	VN 207 JLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMATU		
2						
3						
4						
5						

Popis práce¹⁾:

- VYPNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ VEDENÍ VN 207 ODBOČKU OD US-FM-3019 SMĚR JTS FM-7675
- PROVÉST OCHRANU NN HRAJDEK PROTI SPADNUTÍ VOJÍGE VN 207
- ZAPOJENÍ KŘEPTNĚ POD NAPĚTÍ VN 207
-
-

Rekapitulace nákladů spojených se zajištěním pracoviště pro objednavatele uvolnění el.zařízení

Předběžná cena (Kč): _____ Dle skutečnosti

V: Ostravě

Požadavek vystavil: RUDOLF RAK

Dne: 1.3.2010

Podpis²⁾: _____

Zařazeno do plánu: Ano Ne

Dne: _____

Provedl: _____

Podpis²⁾: _____

Požadavek je nutné uplatnit min. 25 dní před požadovaným vypnutím !

Dodržení uvedených časů předání pracoviště je závazné pro objednavatele požadavku na uvolnění zařízení nn i vn za účelem plánované práce na el.zařízení nebo v jeho blízkosti. V případě nedodržení výše uvedených časů se objednavatel vystavuje uhrazení sankcí plynoucích z vyhl.540/Sb.2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících službách v elektroenergetice.

¹⁾ uvést stručný popis

²⁾ při zaslání emailem nemusí být podpis uveden

³⁾ přílohou musí být situace - schéma - s vyznačeným rozsahem vypnutí a místem uzemění