



Číslo	Název místnosti	m <sup>2</sup>
001	CHODBA	10,79
002	SKLEP 1	11,44
003	SKLEP 2	13,39
004	CHODBA+SCHODIŠTĚ	2,32

Číslo	Název místnosti	m <sup>2</sup>
010	SKLEP 3	8,93
011	CHODBA	3,74
012	SKLEP 4	15,59
013	SKLEP 5	11,12



- LEGENDA POTRUBÍ :
- VNITŘNÍ KANALIZACE :
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – POTRUBÍ HT SYSTÉM
- VNITŘNÍ VODOVOD :
- STUDENÁ PITNÁ VODA, POTRUBÍ Z TRUB POLYPROPYLENOVÝCH PPR PN16, TEPelná IZOLACE DLE VHL Č.193/2007 Sb.
- TEPLÁ VODA, POTRUBÍ Z TRUB POLYPROPYLENOVÝCH PPR PN20, TEPelná IZOLACE DLE VHL Č.193/2007 Sb.

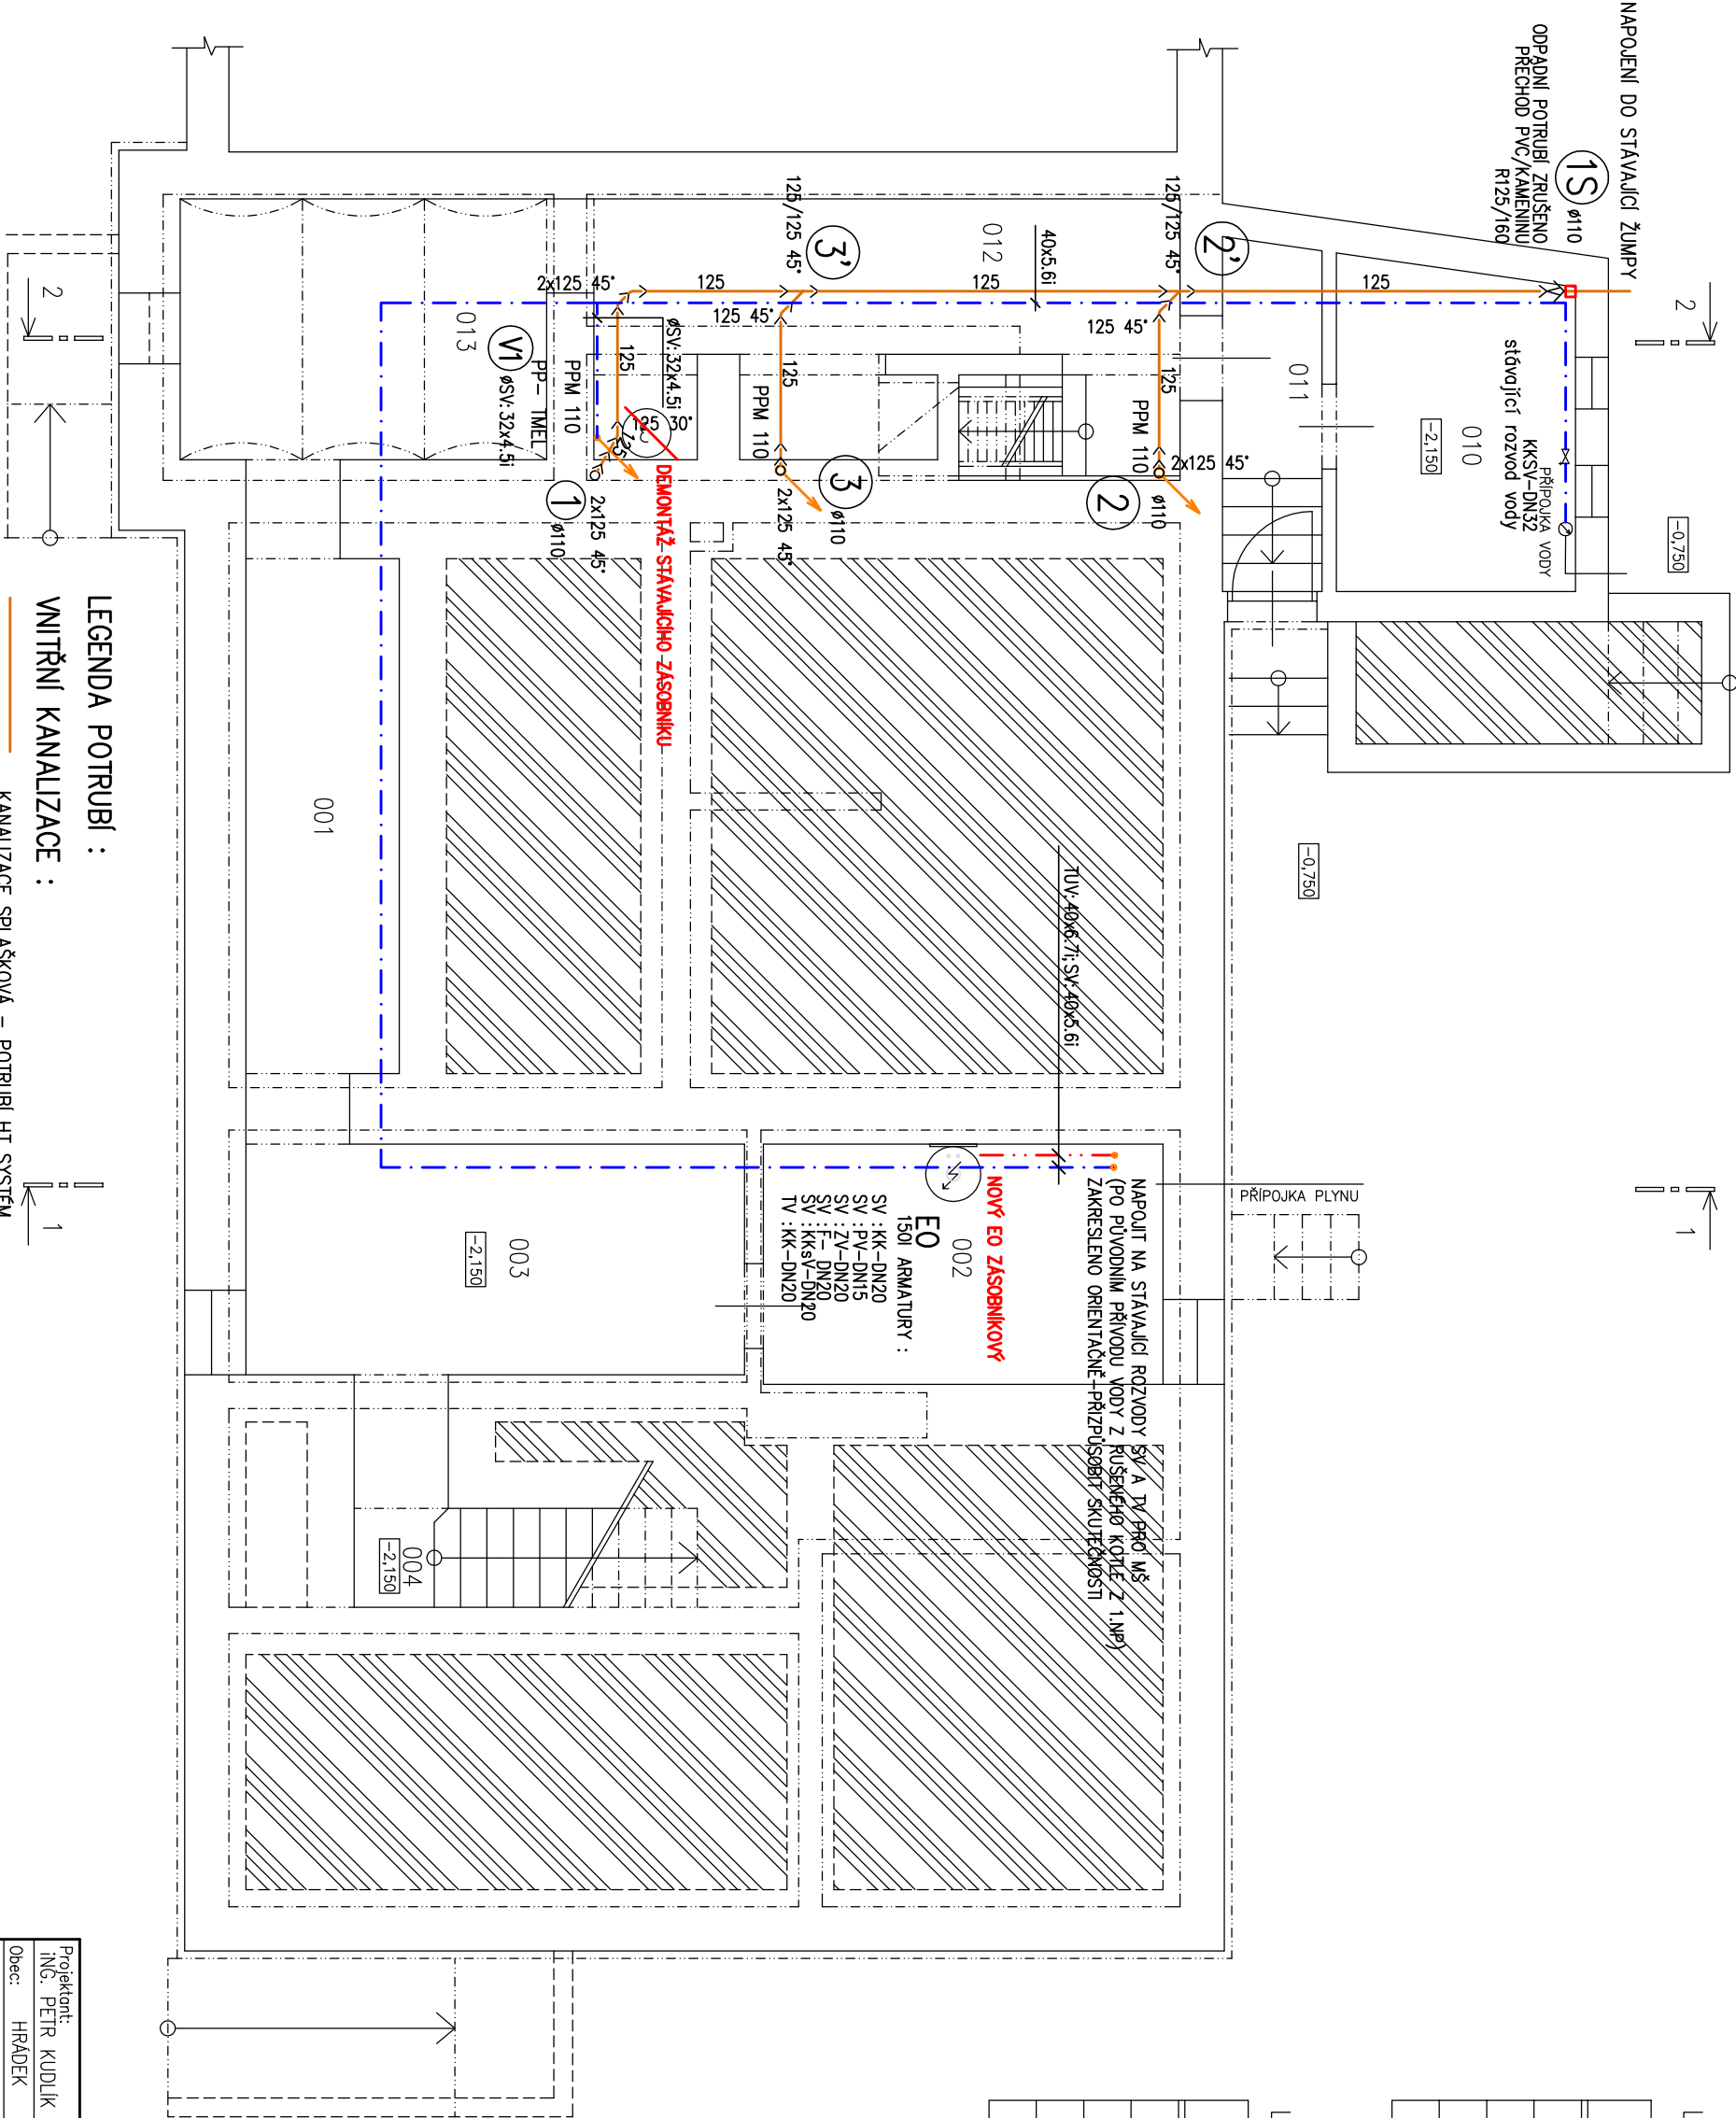

Projektant: Ing. PETR KUDLIK	Vypracoval: LENKA JUCOVÁ	 <div>28. ŘÍJN. 169 tel: 771 682 363 petr.kudlik@ssc.cz</div>	
Obec: HRADEK	Okres: FRÝDEK-MÍSTEK		
Zadavatel: OBEC HRADEK, HRADEK č.p. 352, 739 97		Měřítko: 1:75	
Akce:		Datum: BŘEZEN 2014	
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 115 HRADEK, par. č. 173/1		Zakáz. číslo: 007/2013	
Obsah: PUDOPYS 1.PP		Stupeň: DSP	
Díl: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Číslo výkresu: D.1.4.1.2	
		Číslo kopie:	